

01.1

LOGO / LOGO GÖRÜNÜMÜ

BAH amblemi ve Büyük Anadolu Hastaneleri yazısının birlikte kullanımından Büyük Anadolu Hastaneleri logosu oluşmaktadır. İlerleyen sayfalardaki çalışmalarda herhangi bir grafiksel engel olmadığı taktirde Büyük Anadolu Hastaneleri'nin yatay logosu kullanılmaktadır.

BAH BÜYÜK ANADOLU
HASTANELERİ

01.2

LOGO / AMBLEM GÖRÜNÜMÜ

BAH

01.3

LOGO / DİKEY LOGO GÖRÜNÜM

Büyük Anadolu Hastaneleri dikey logo kullanımı, yatay logonun grafiksel problemler sebebiyle kullanılmadığı yerlerde tercih edilmelidir.

BAH
BÜYÜK ANADOLU
HASTANELERİ

01.6

RENK / KURUMSAL RENKLER ve RENK KODLARI PANTONE 185 C

Büyük Anadolu Hastaneleri logosu ve kurumsal renkleri; Pantone, CMYK, HEX ve RGB renk kodlarıyla açıklanmıştır. Basılı ve dijital malzemelerde bu renk kodları geçerlidir.

RGB: R:234 G:0 B:41
CMYK: C:0 M:100 Y:81 K:0
HEX: #ea0029
PANTONE: 185 C

Raleway yazı karakteri ailesi, Büyük Anadolu Hastaneleri'nin kurumsal yazı karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmete ilişkin basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılmalıdır.


Thin		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890
ExtraLight		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890
Light		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890
Regular		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890
Medium		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890
SemiBold		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890
Bold		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890
ExtraBold		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890
Black		ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ1234567890 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz1234567890



02.1

LOGO / LOGO ORANLARI


BAH ve Büyük Anadolu Hastaneleri yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. BAH ve Büyük Anadolu Hastaneleri yazısının arasındaki tüm boşluklar "B" harfinin sırt kalınlığından orantılanarak düzenlenmiştir ve ("x" ile gösterilen) tümü eşit olmalıdır.

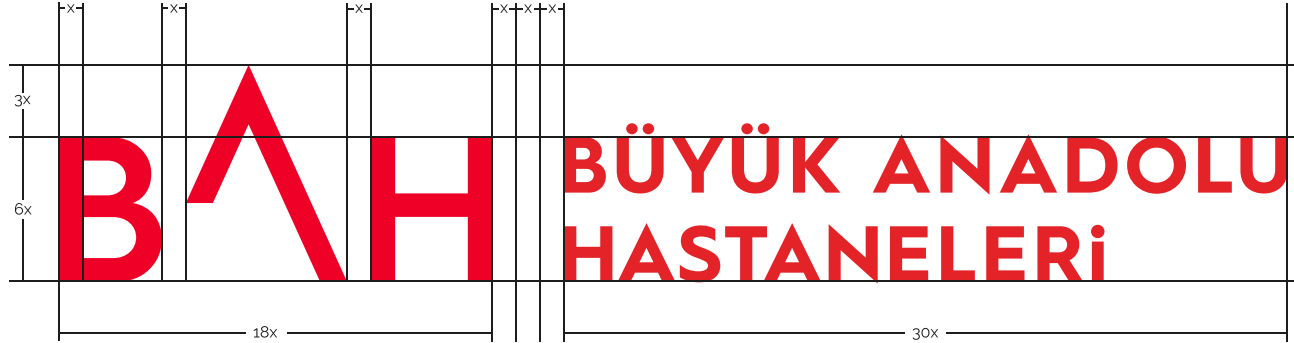

02.2

LOGO / AMBLEM ORANLARI

BAH yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. BAH yazısının arasındaki tüm boşluklar "B" harfinin sırt kalınlığından orantılanarak düzenlenmiştir ve ("x" ile gösterilen) tümü eşit olmalıdır.

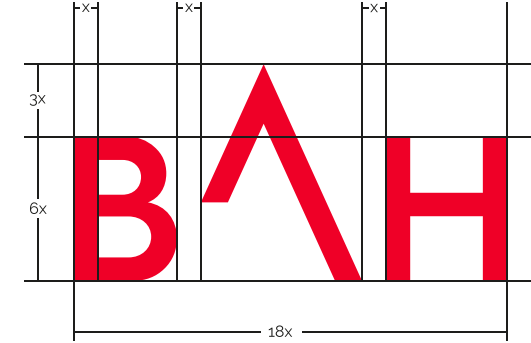

02.3 LOGO / DİKEY LOGO ORANLARI

BAH ve Büyük Anadolu Hastaneleri yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. BAH ve Büyük Anadolu Hastaneleri yazısının arasındaki tüm boşluklar "B" harfinin sırt kalınlığından orantılanarak düzenlenmiştir ve ("x" ile gösterilen) tümü eşit olmalıdır.




02.4 LOGO / LOGO GÜVENLİK ALANI

Yatay olarak kullanılan logonun koruma alanı logo içerisindeki "H" harfinin boyutu kadardır. Herhangi bir grafik öge veya yazı gösterilen ölçüler dahilinde logoya yaklaşabilir.



02.5
RENK / AMBLEM GÜVENLİK ALANI

Amblemin koruma alanı amblem içerisindeki "H" harfinin boyutu kadardır. Herhangi bir grafik öge veya yazı gösterilen ölçüler dahilinde logoya yaklaşabilir.

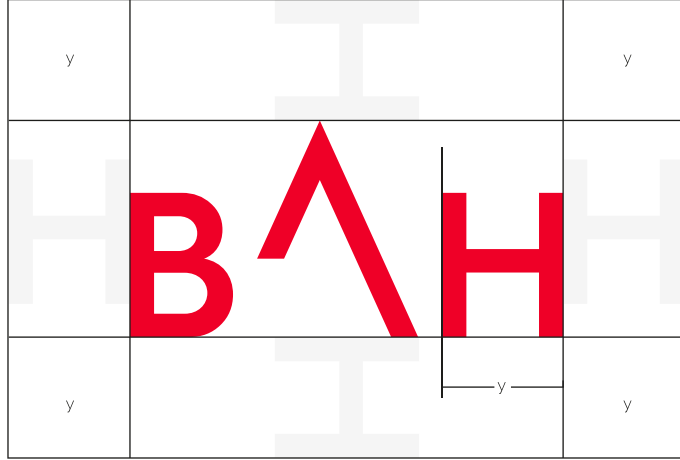

02.6
LOGO / DİKEY LOGO GÜVENLİK ALANI

Dikey olarak kullanılan logonun koruma alanı logo içerisindeki "H" harfinin boyutu kadardır. Herhangi bir grafik öge veya yazı gösterilen ölçüler dahilinde logoya yaklaşabilir.




02.7
LOGO / LOGO MİNİMUM BOYUT

Logonun minimum kullanım ölçüsü
10 mm'dir.



02.8
LOGO / AMBLEM MİNİMUM BOYUTU

Ambblemin minimum kullanım
ölçüsü 6 mm'dir.

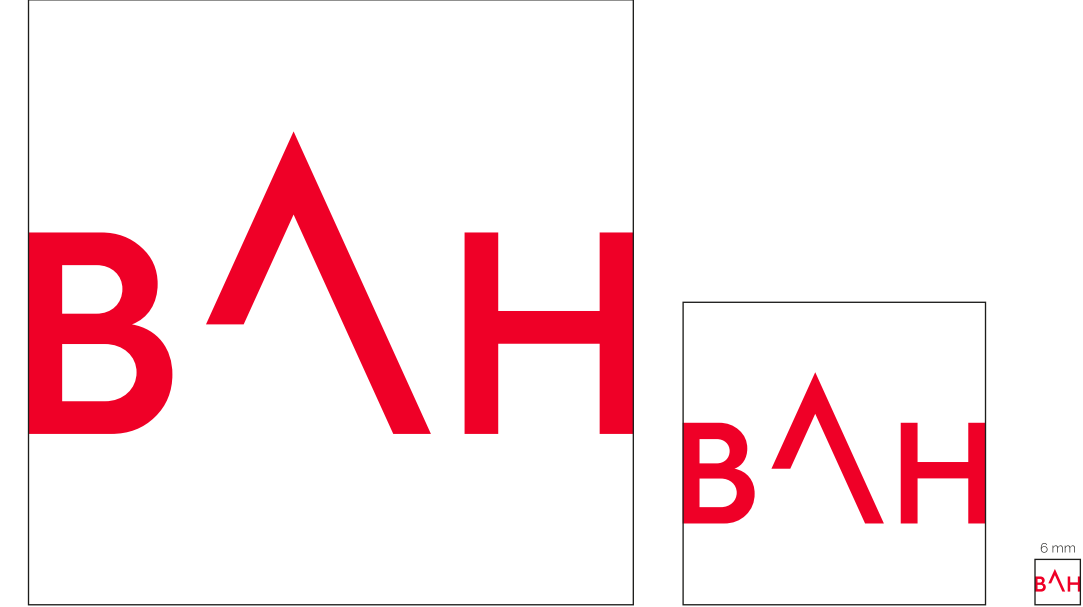

WWW.
buyuk
anadolu
.com.tr

444
3
703

WWW.
buyuk
anadolu
.com.tr

444
3
703